




KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 30
1. KRS

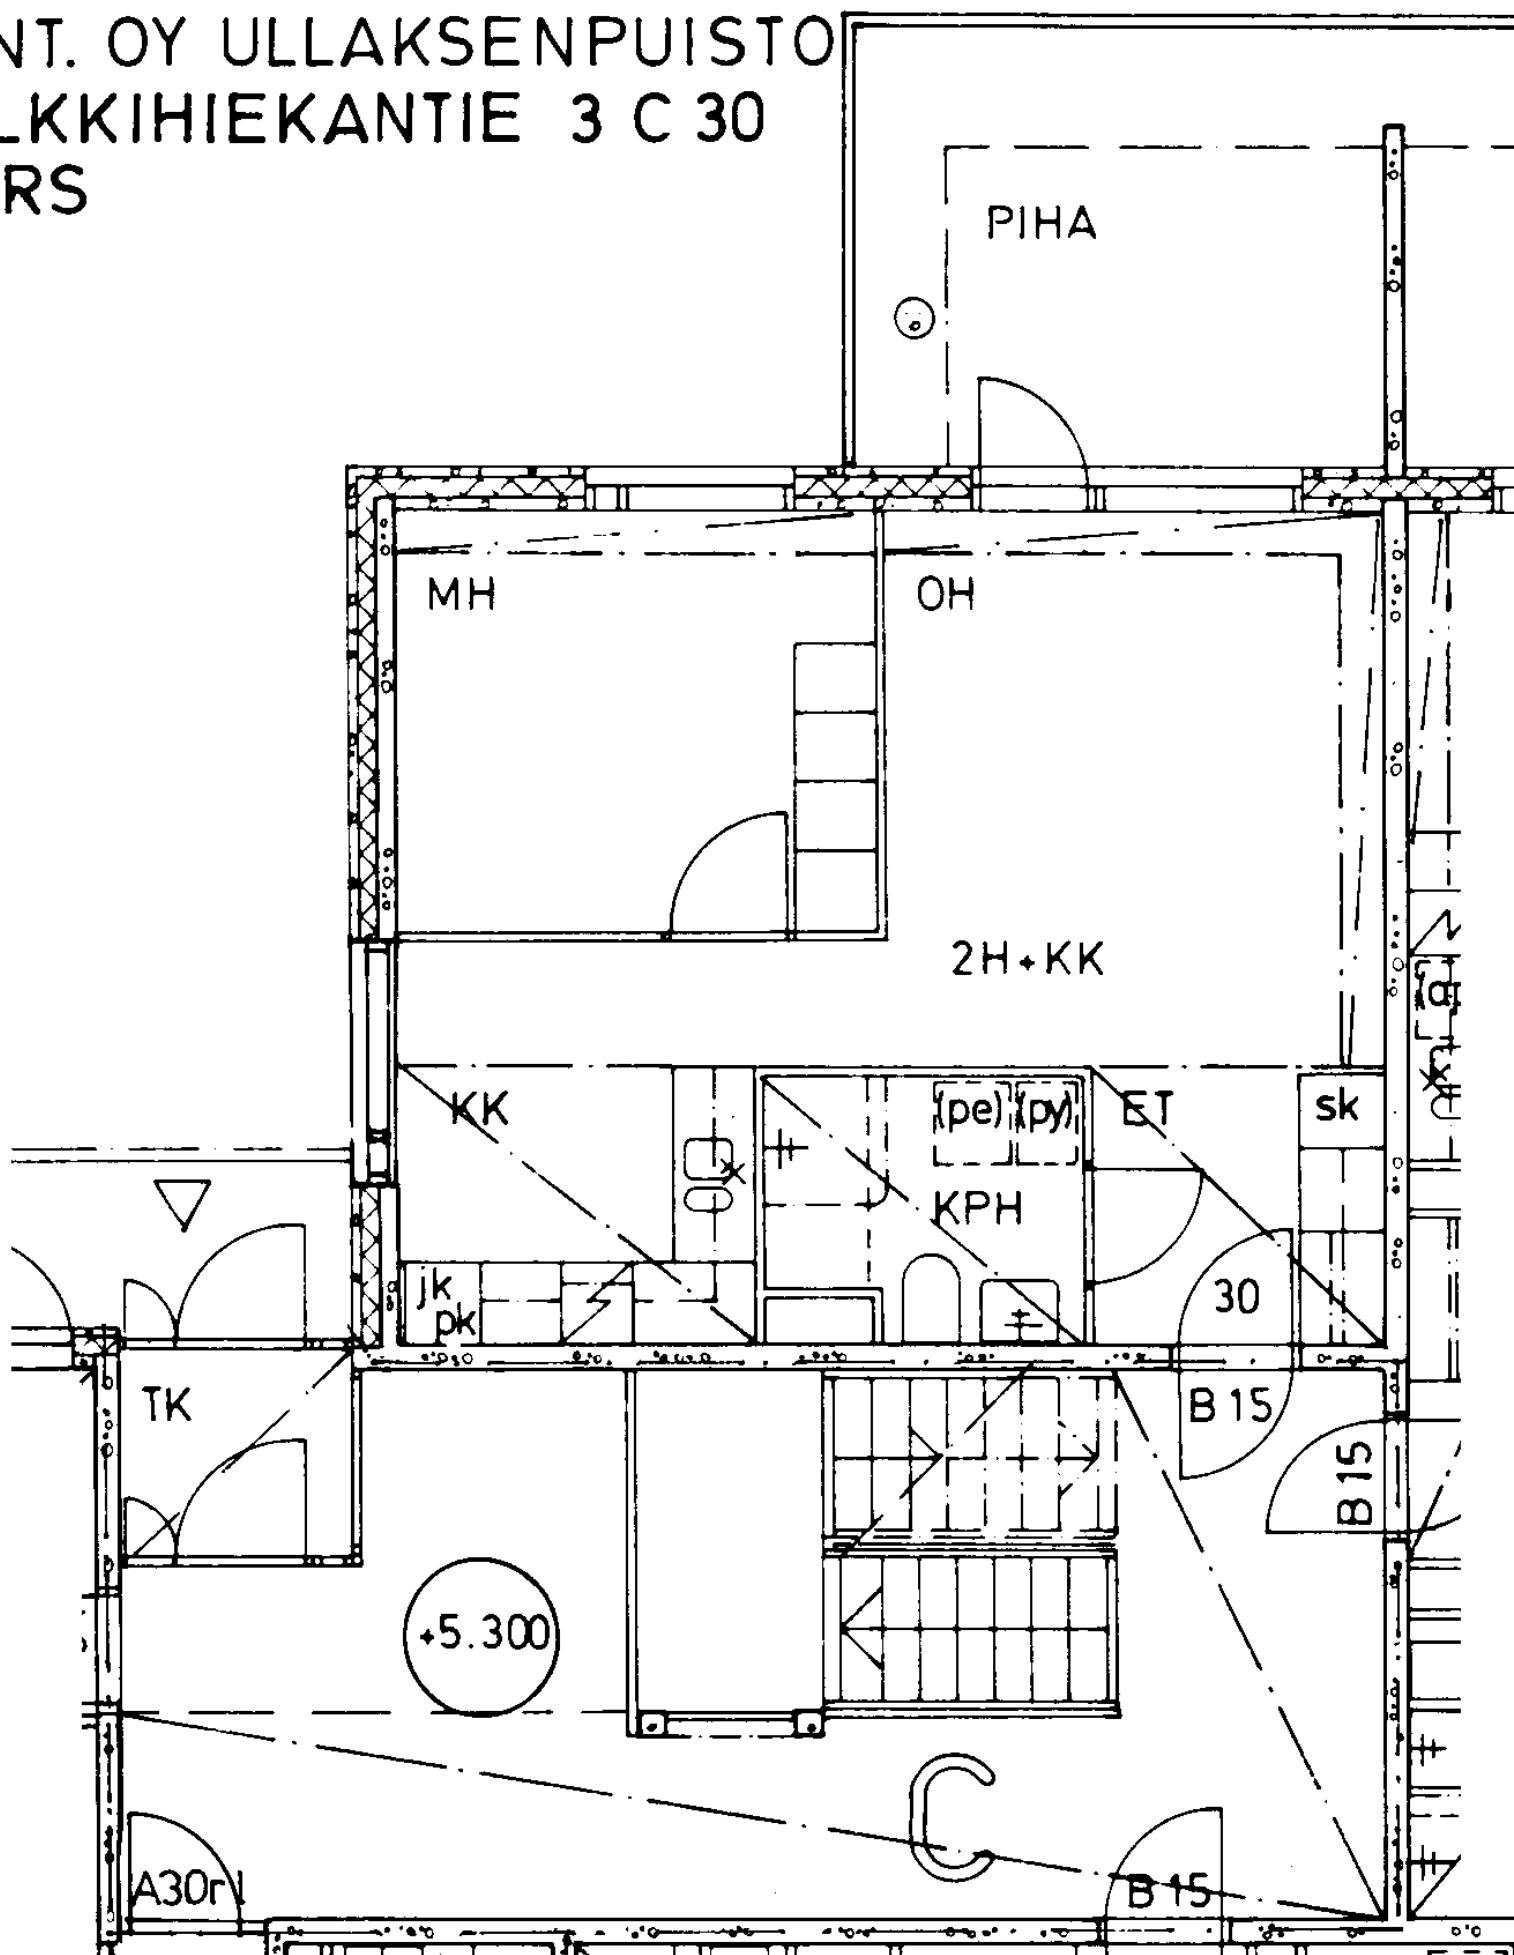


KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 31,35
2.-3. KRS

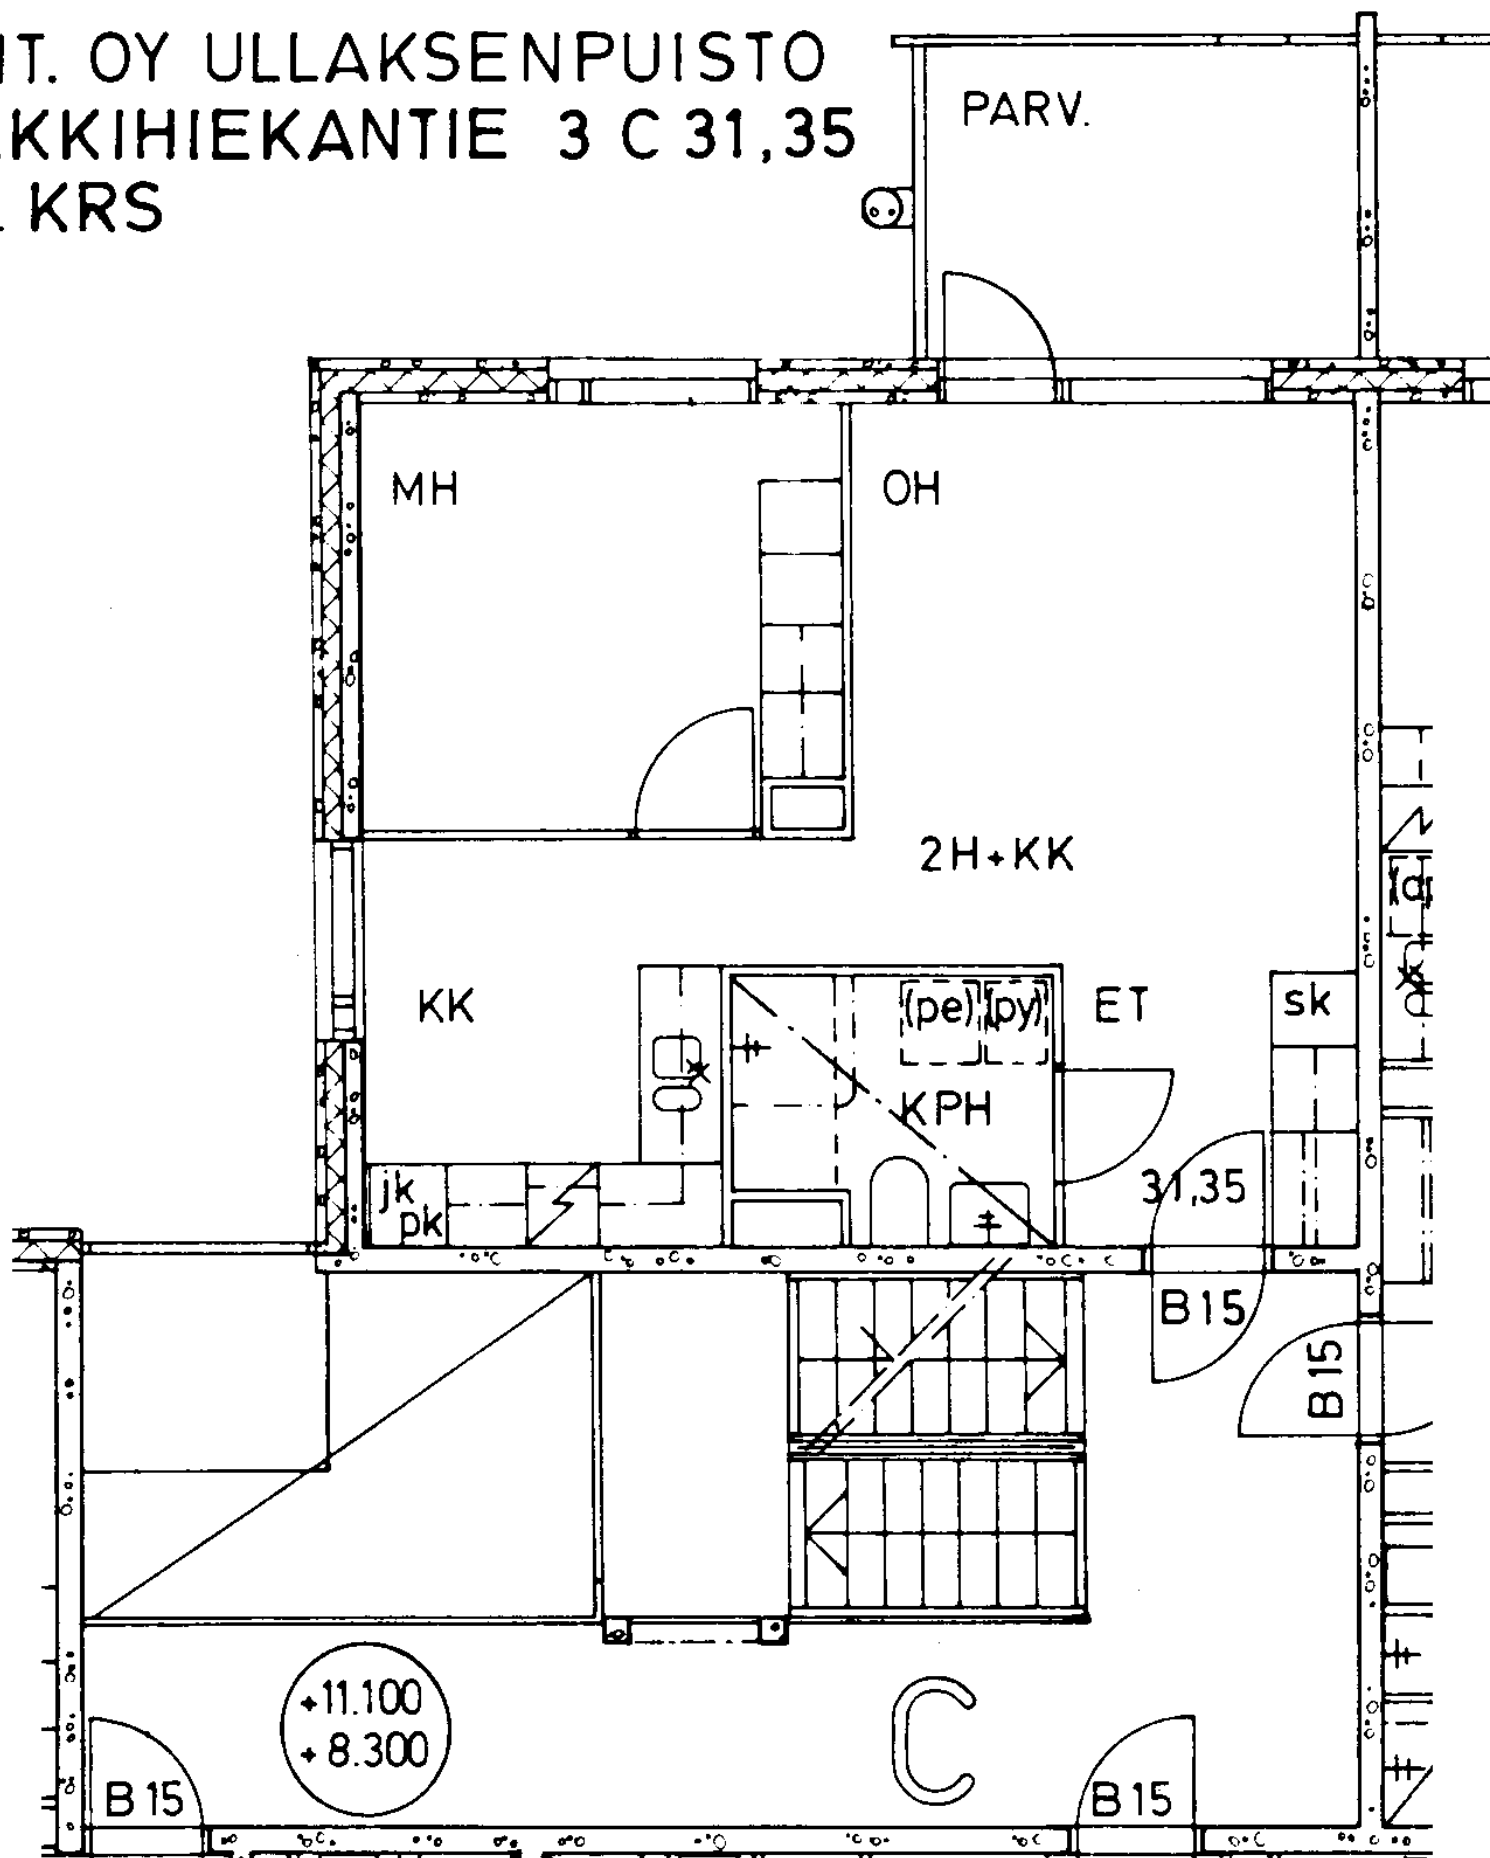

KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 32,36
2.-3. KRS

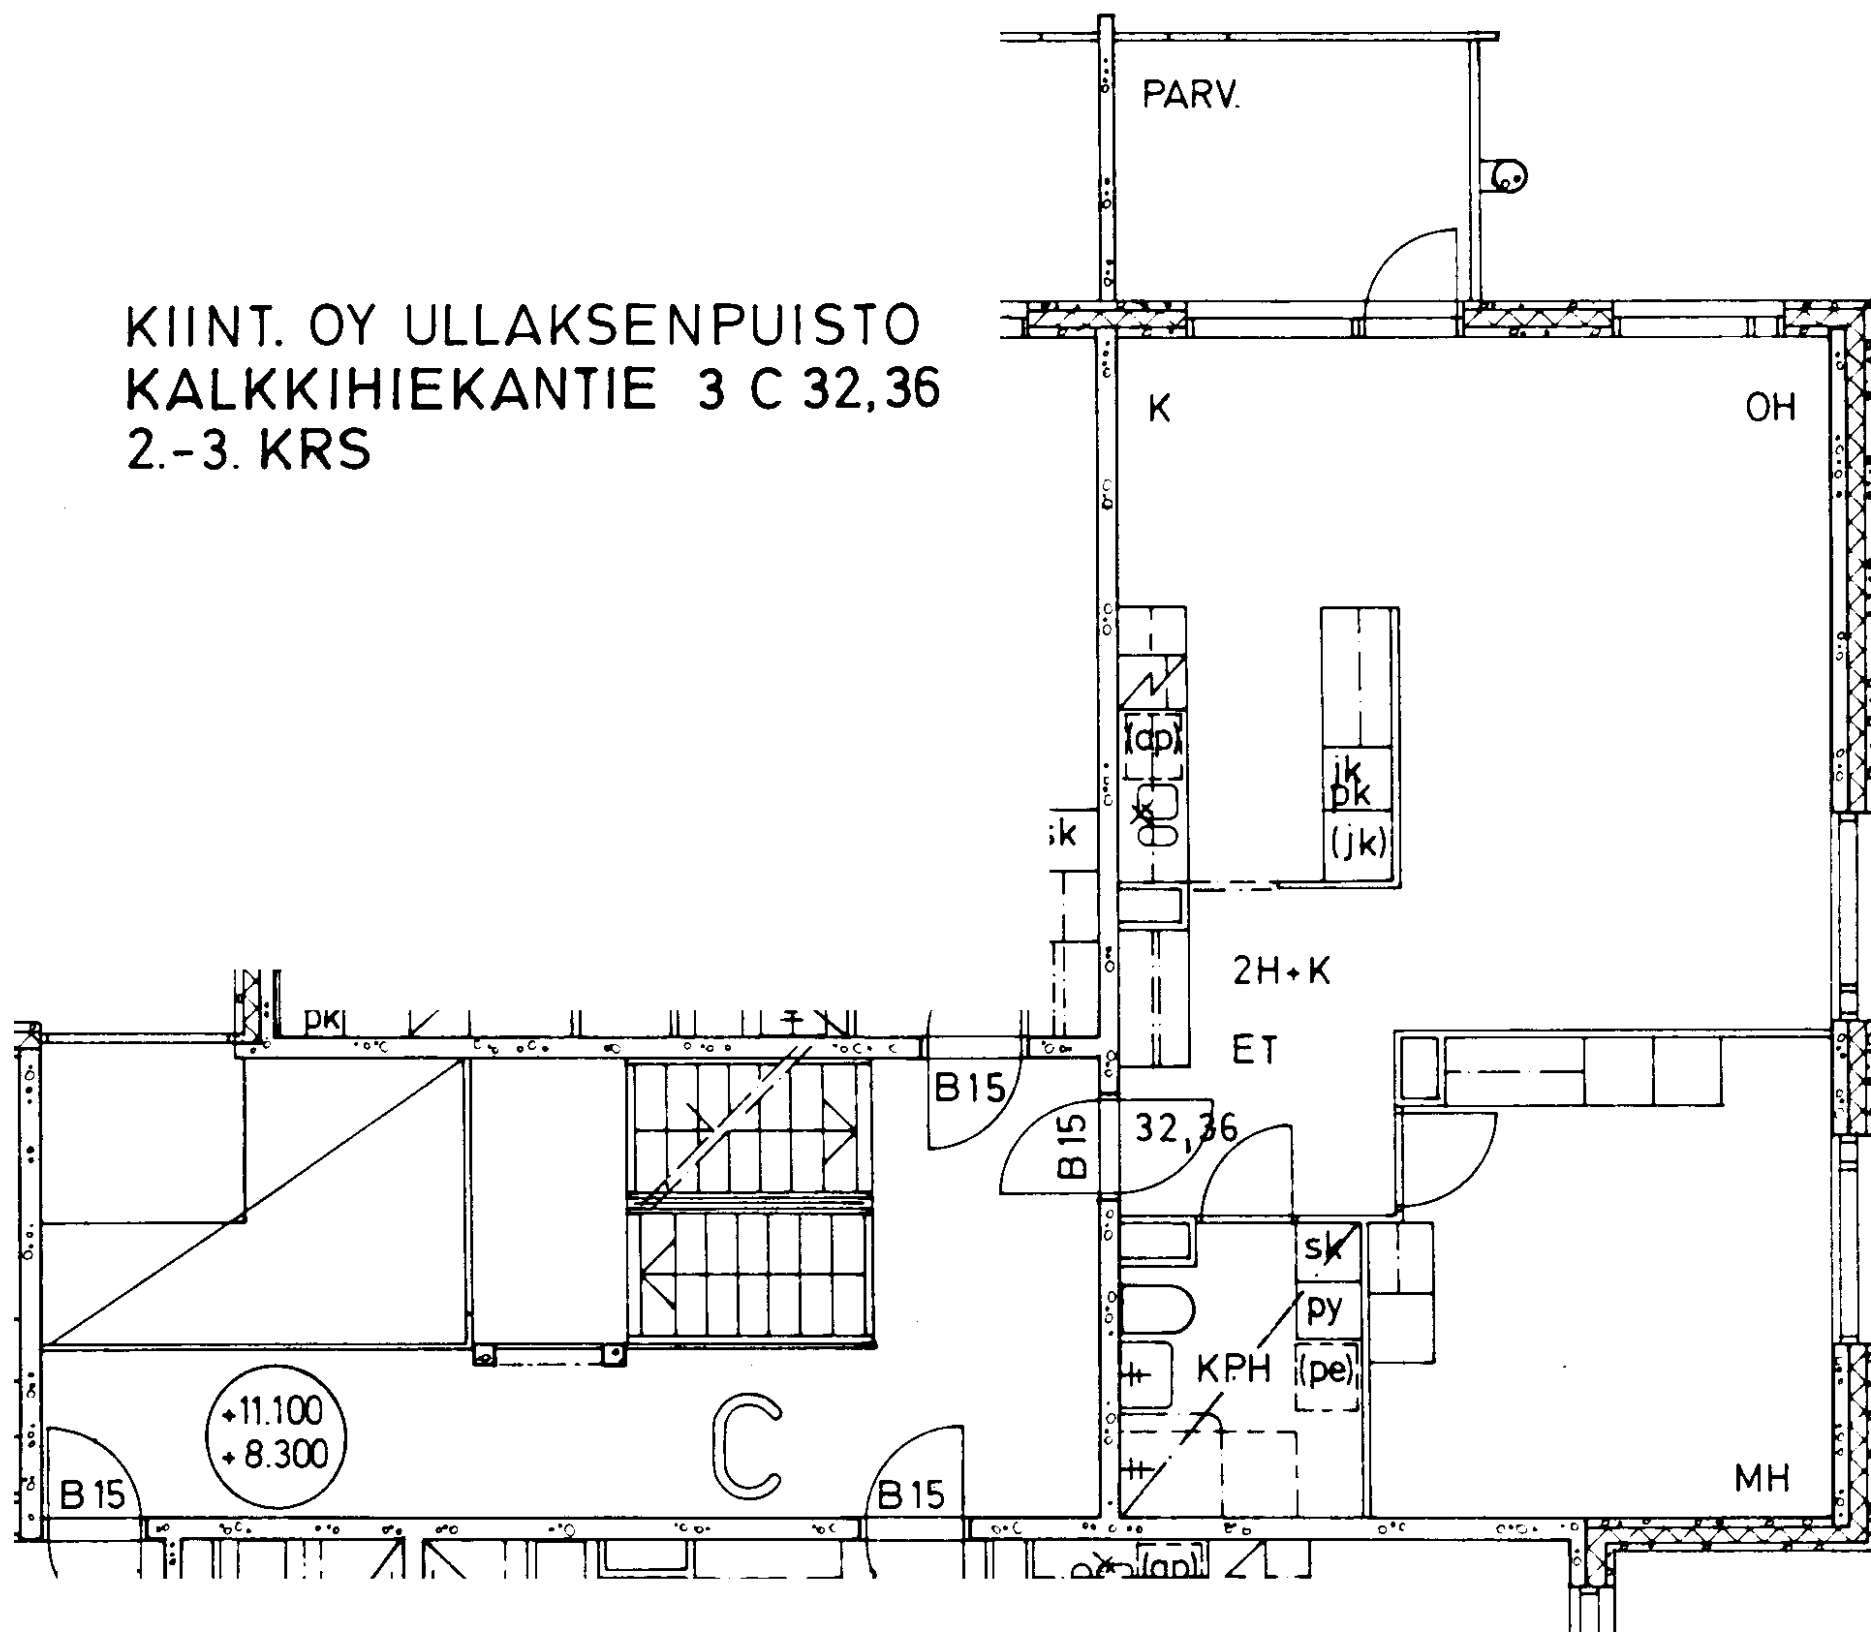

KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 33,37
2.-3. KRS

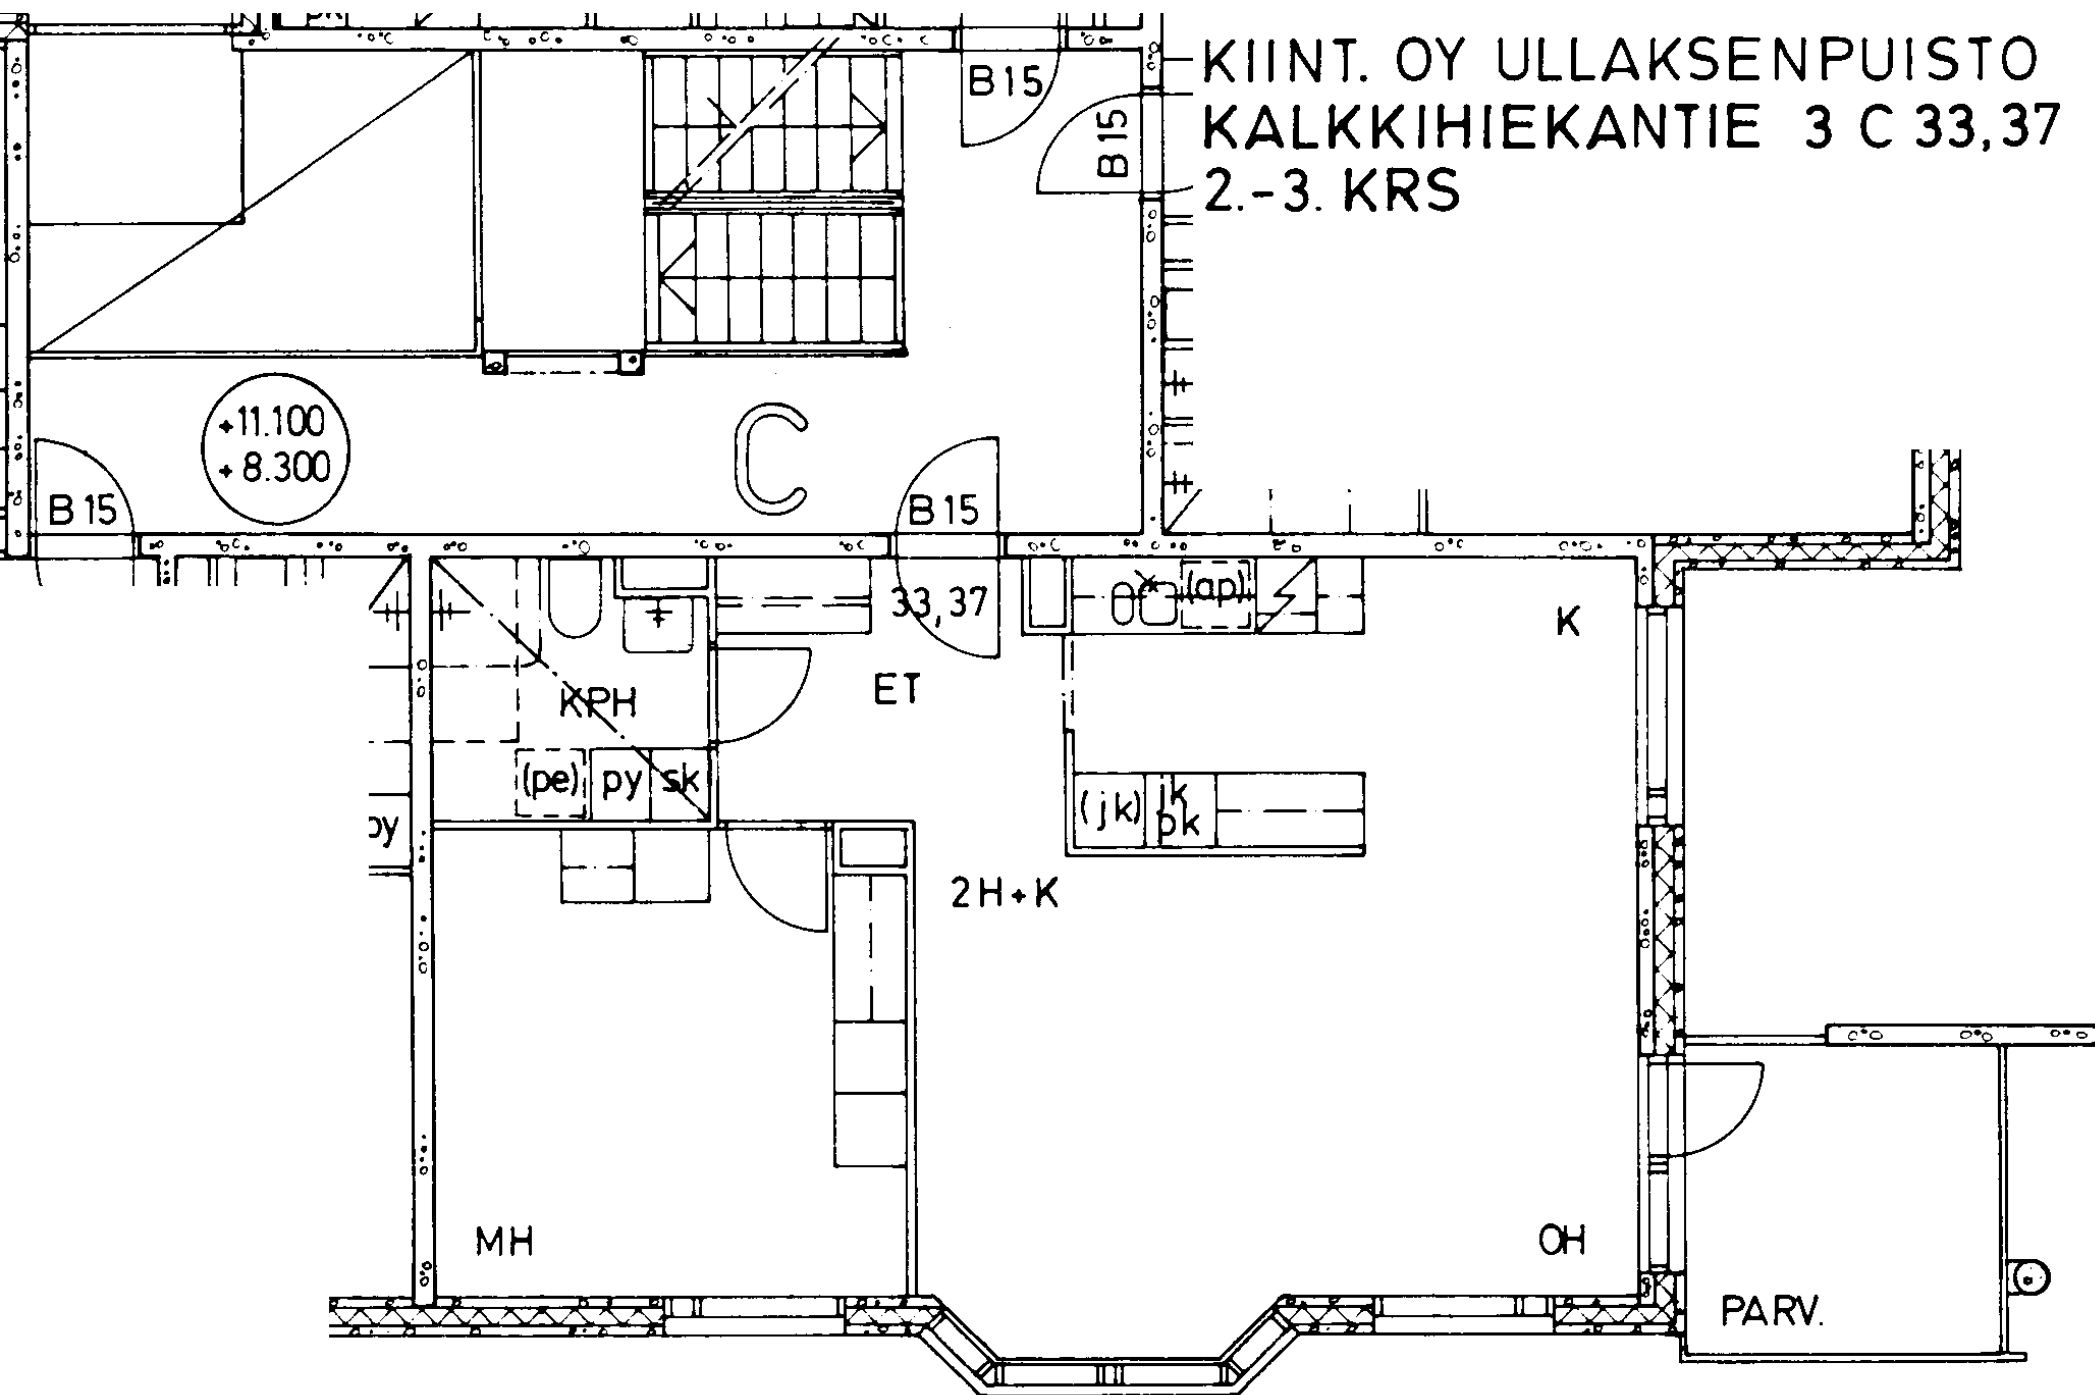

PARV.

KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 34,38
2.-3. KRS

OH

MH

B15

B15

+11.100
+8.300

B15

B15

WC

sk

4H+K

ET

34,38

KPH

(pe) py

(ap)

K

jk


pk

jk


MH

MH


KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 31,35
2.-3. KRS

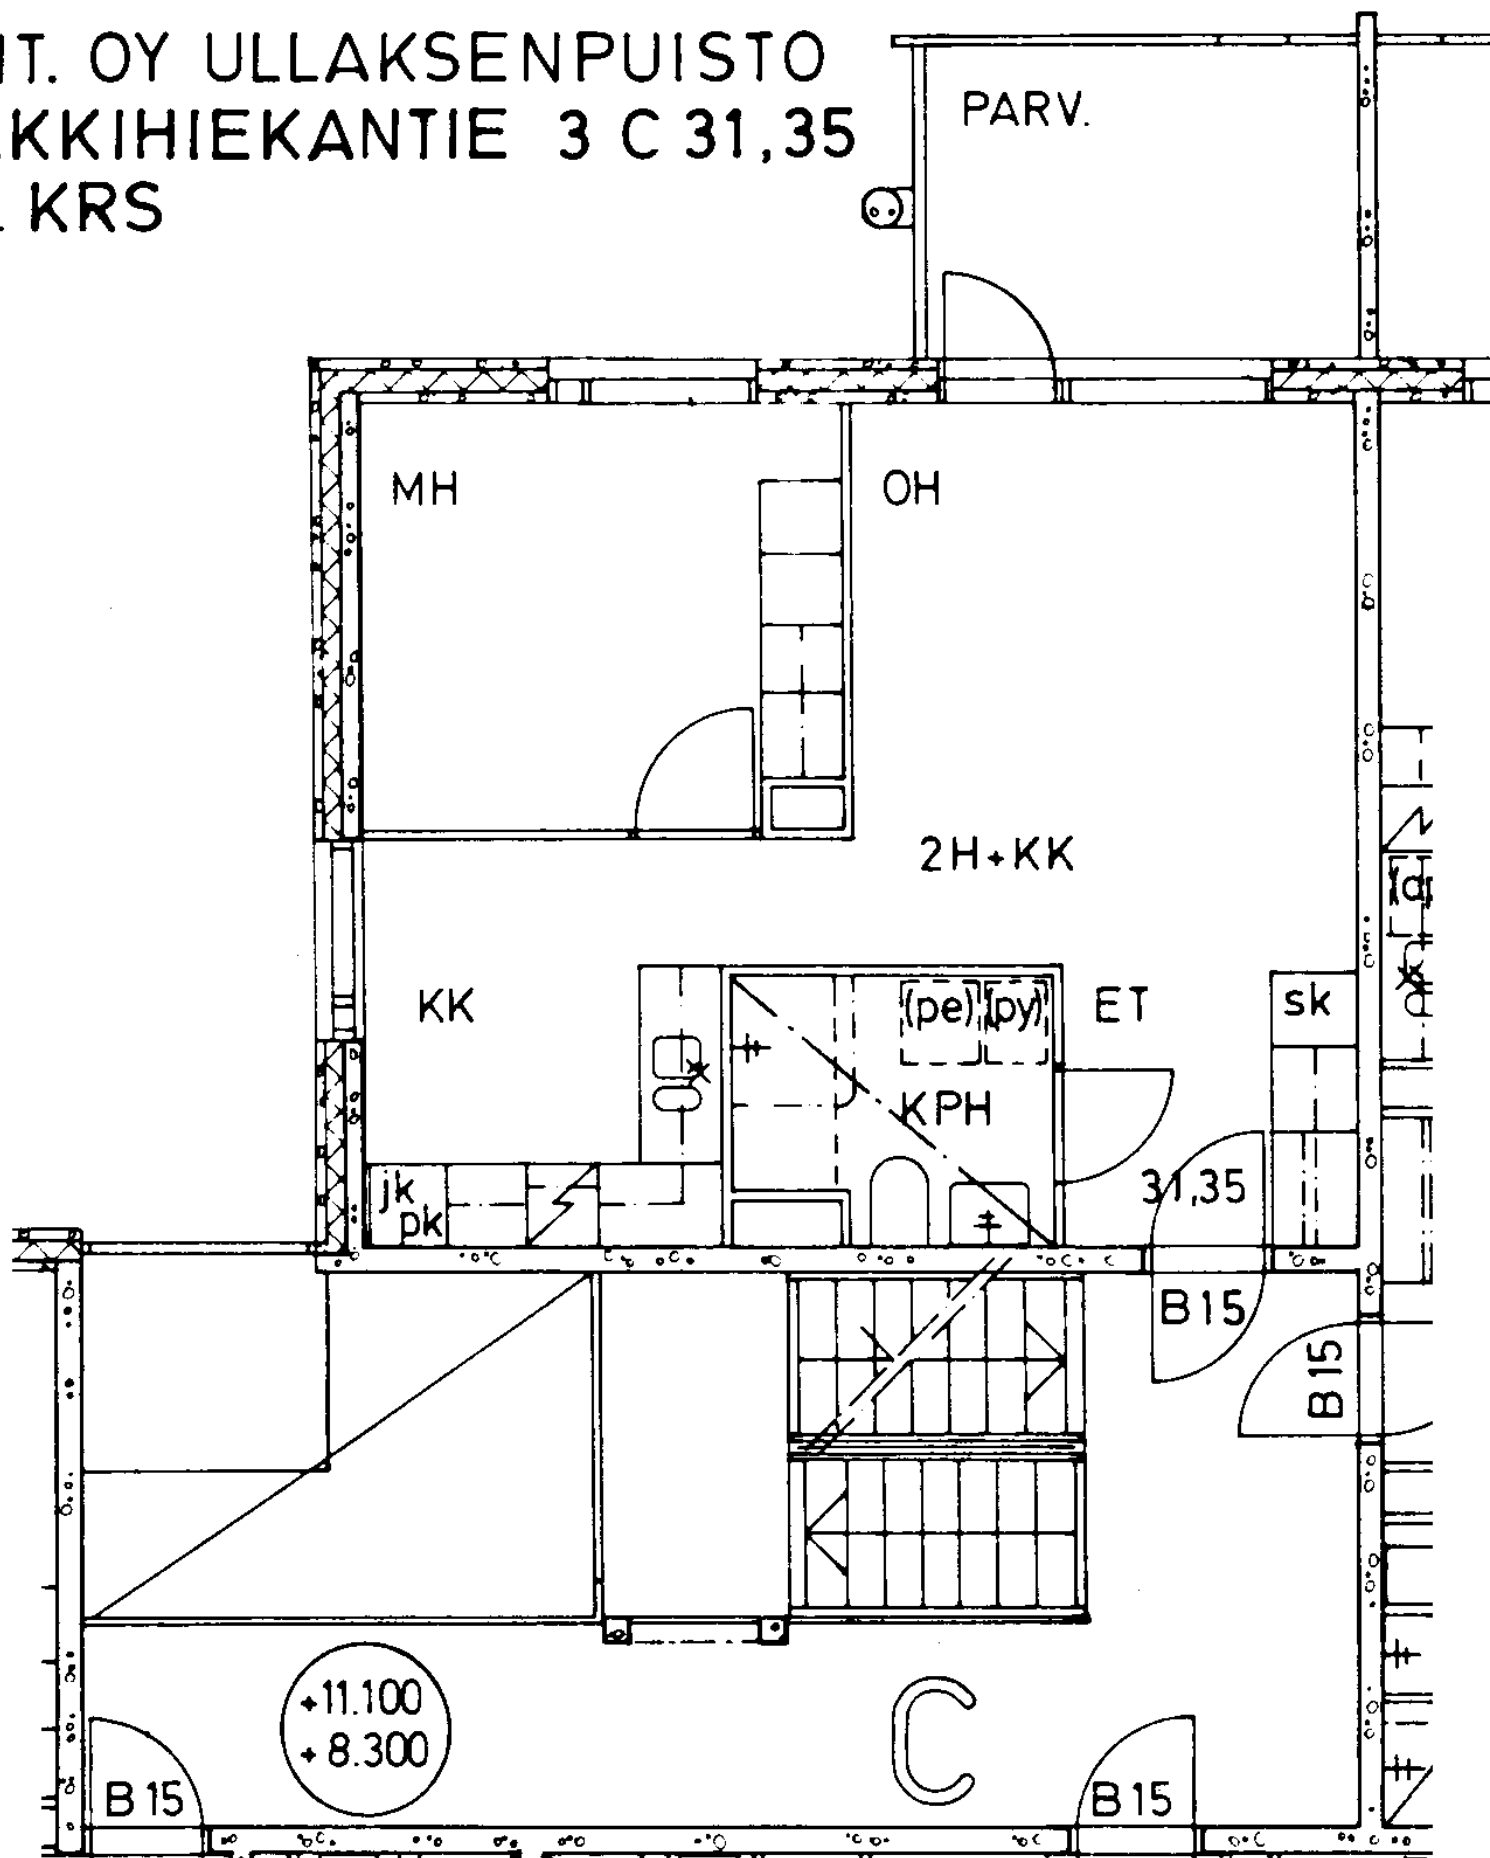

KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 32,36
2.-3. KRS

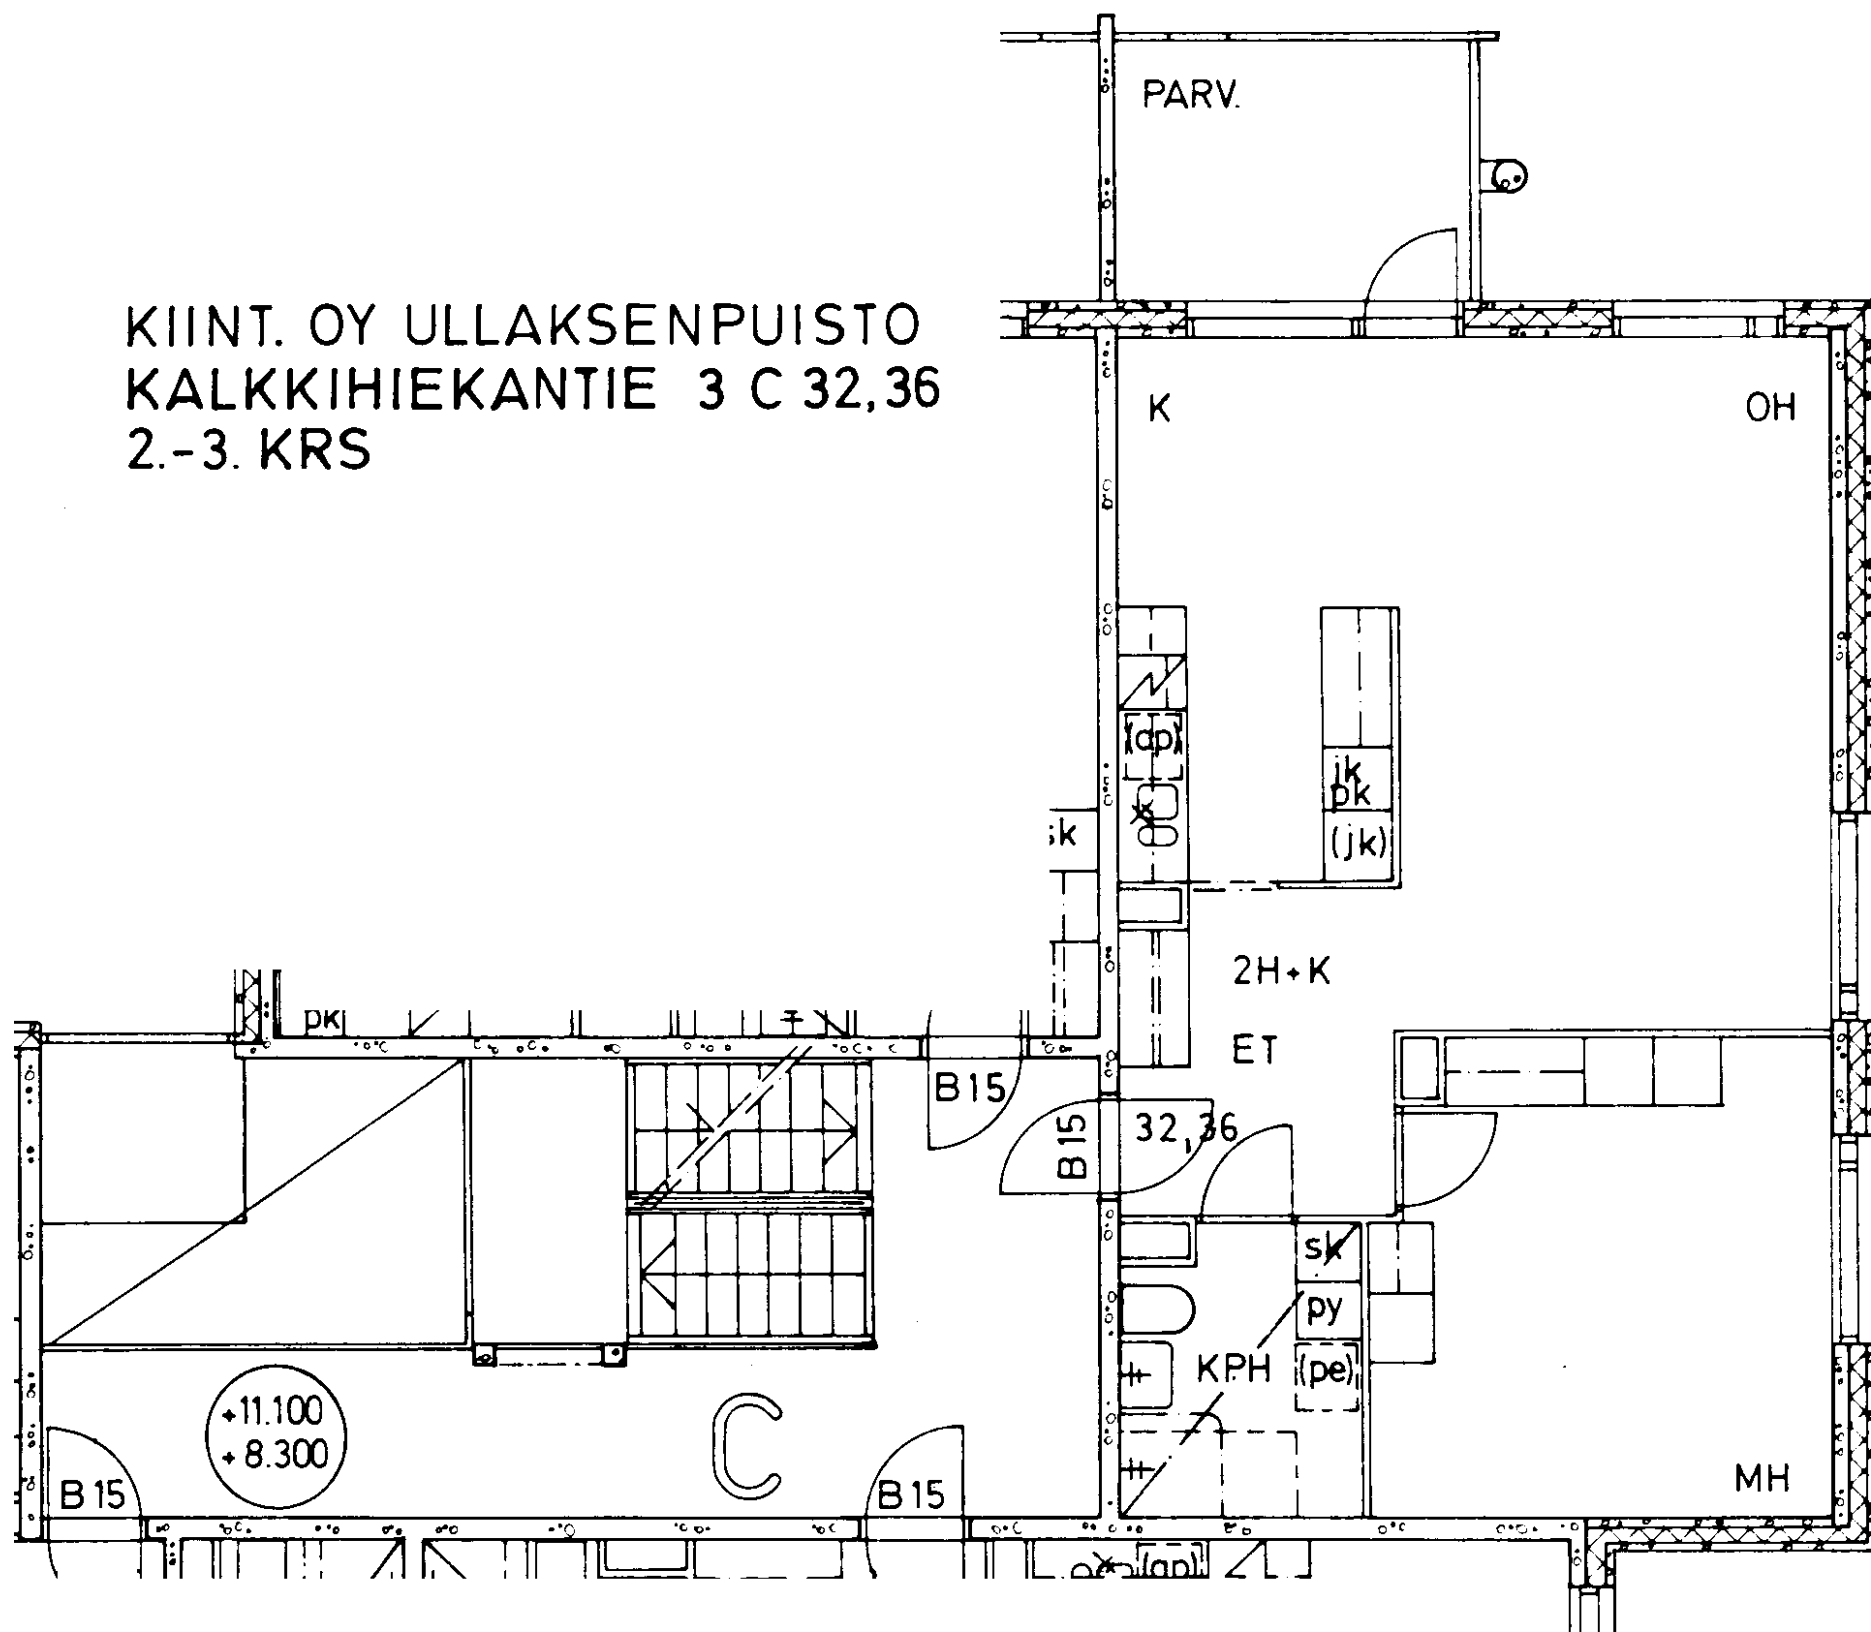

KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 33,37
2.-3. KRS

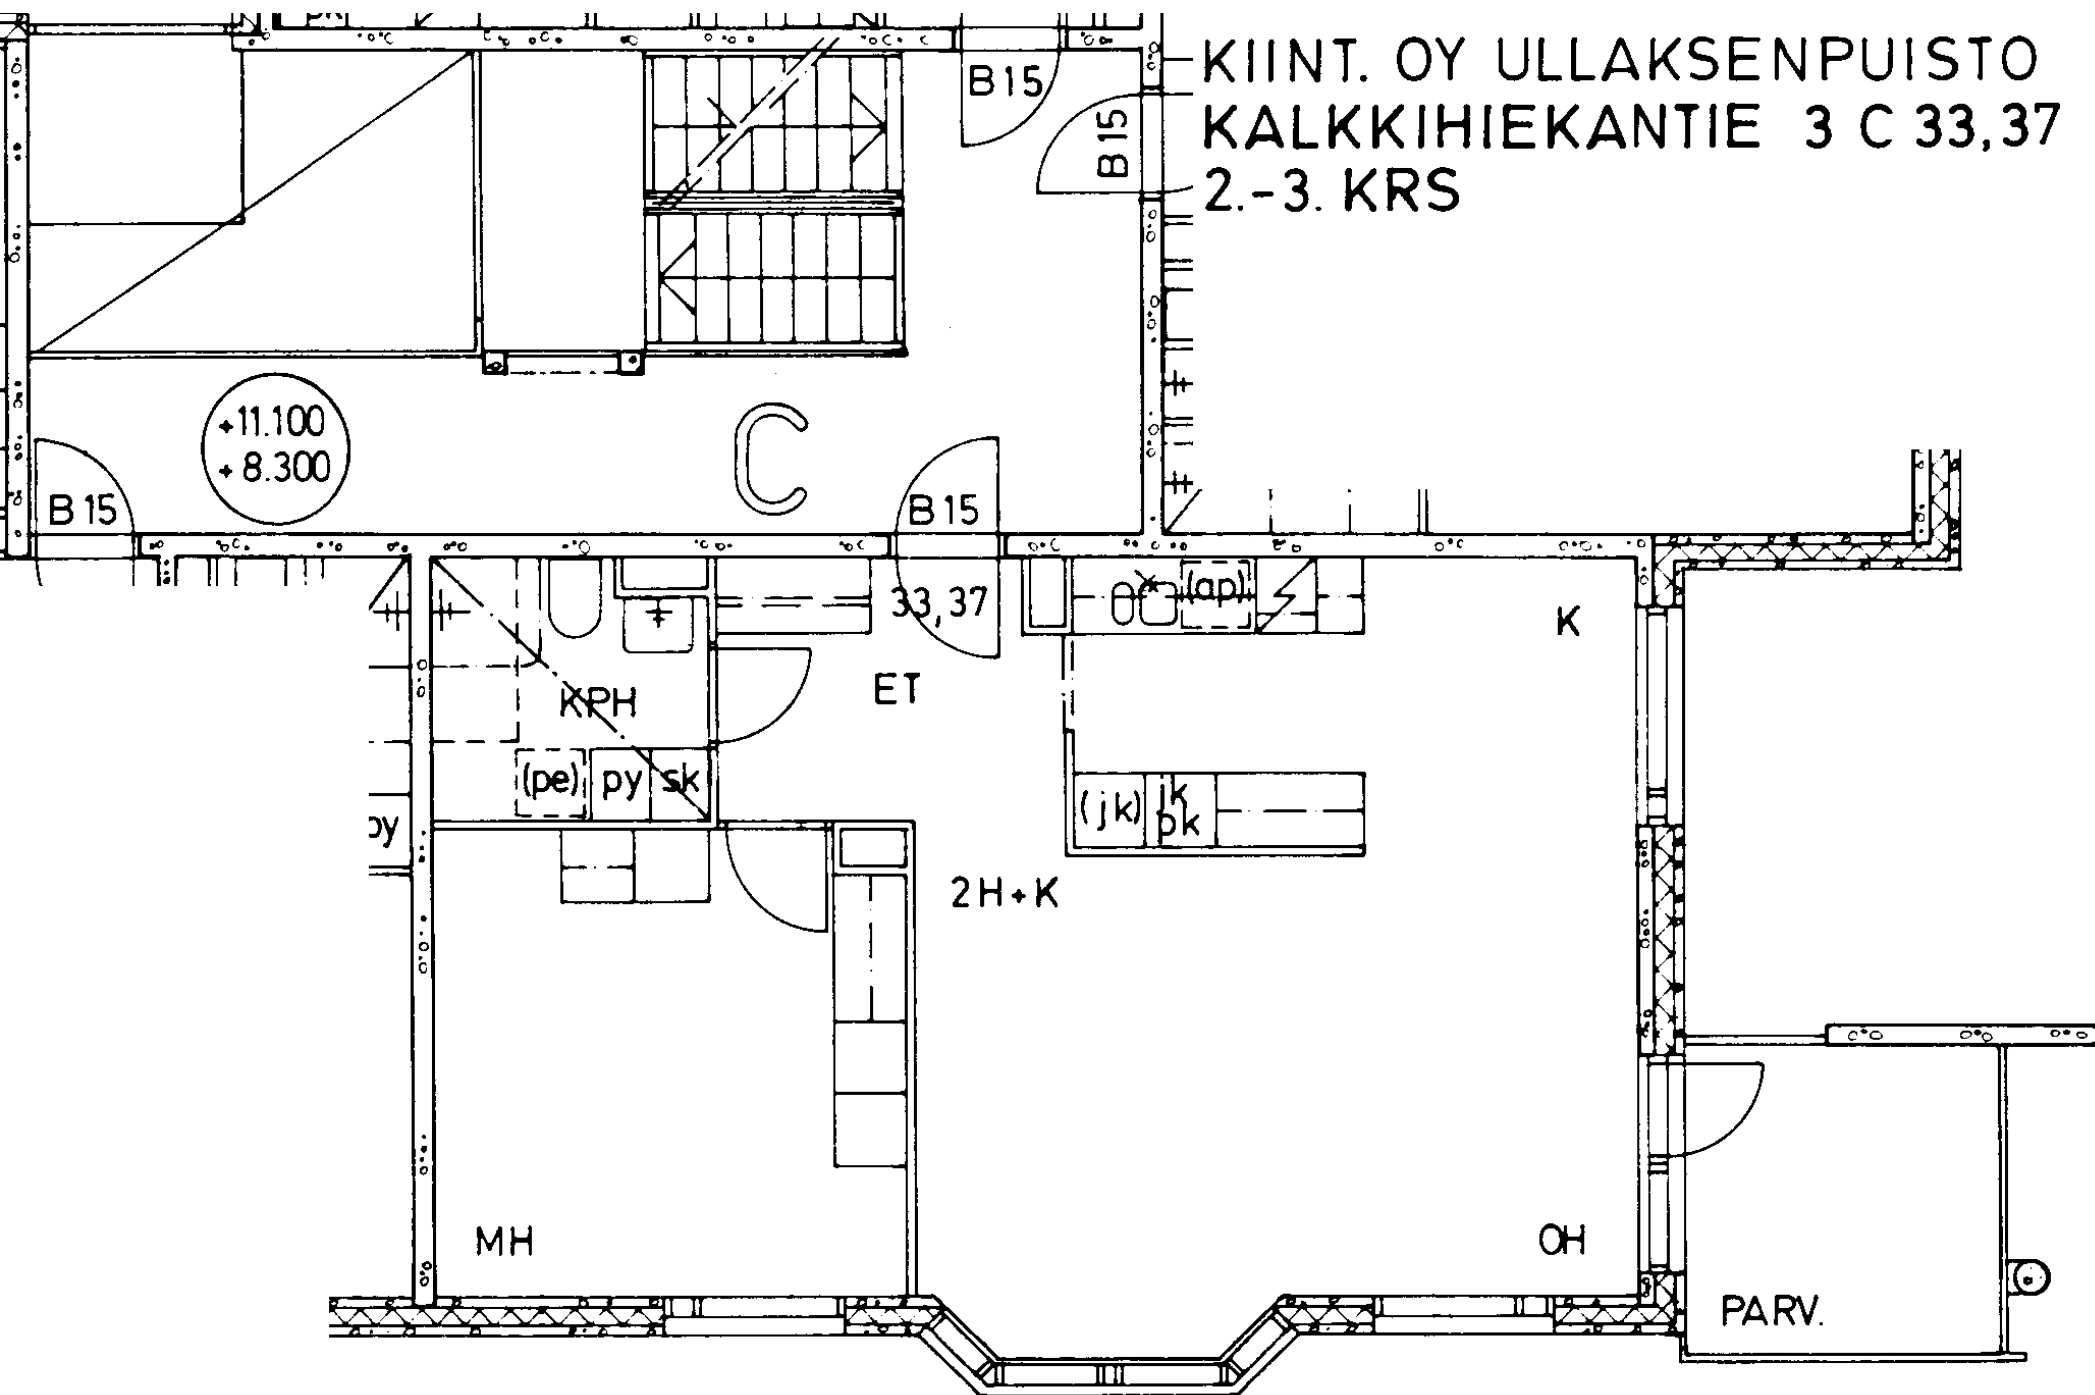

PARV.

KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 34,38
2.-3. KRS

OH

MH

B15

B15

+11.100
+8.300

B15

B15

WC

sk

4H+K

ET

34,38

KPH

(pe) py

(ap)

K

jk


pk

jk

MH

MH

KIINT. OY ULLAKSENPUISTO
KALKKIHIEKANTIE 3 C 28
1. KRS

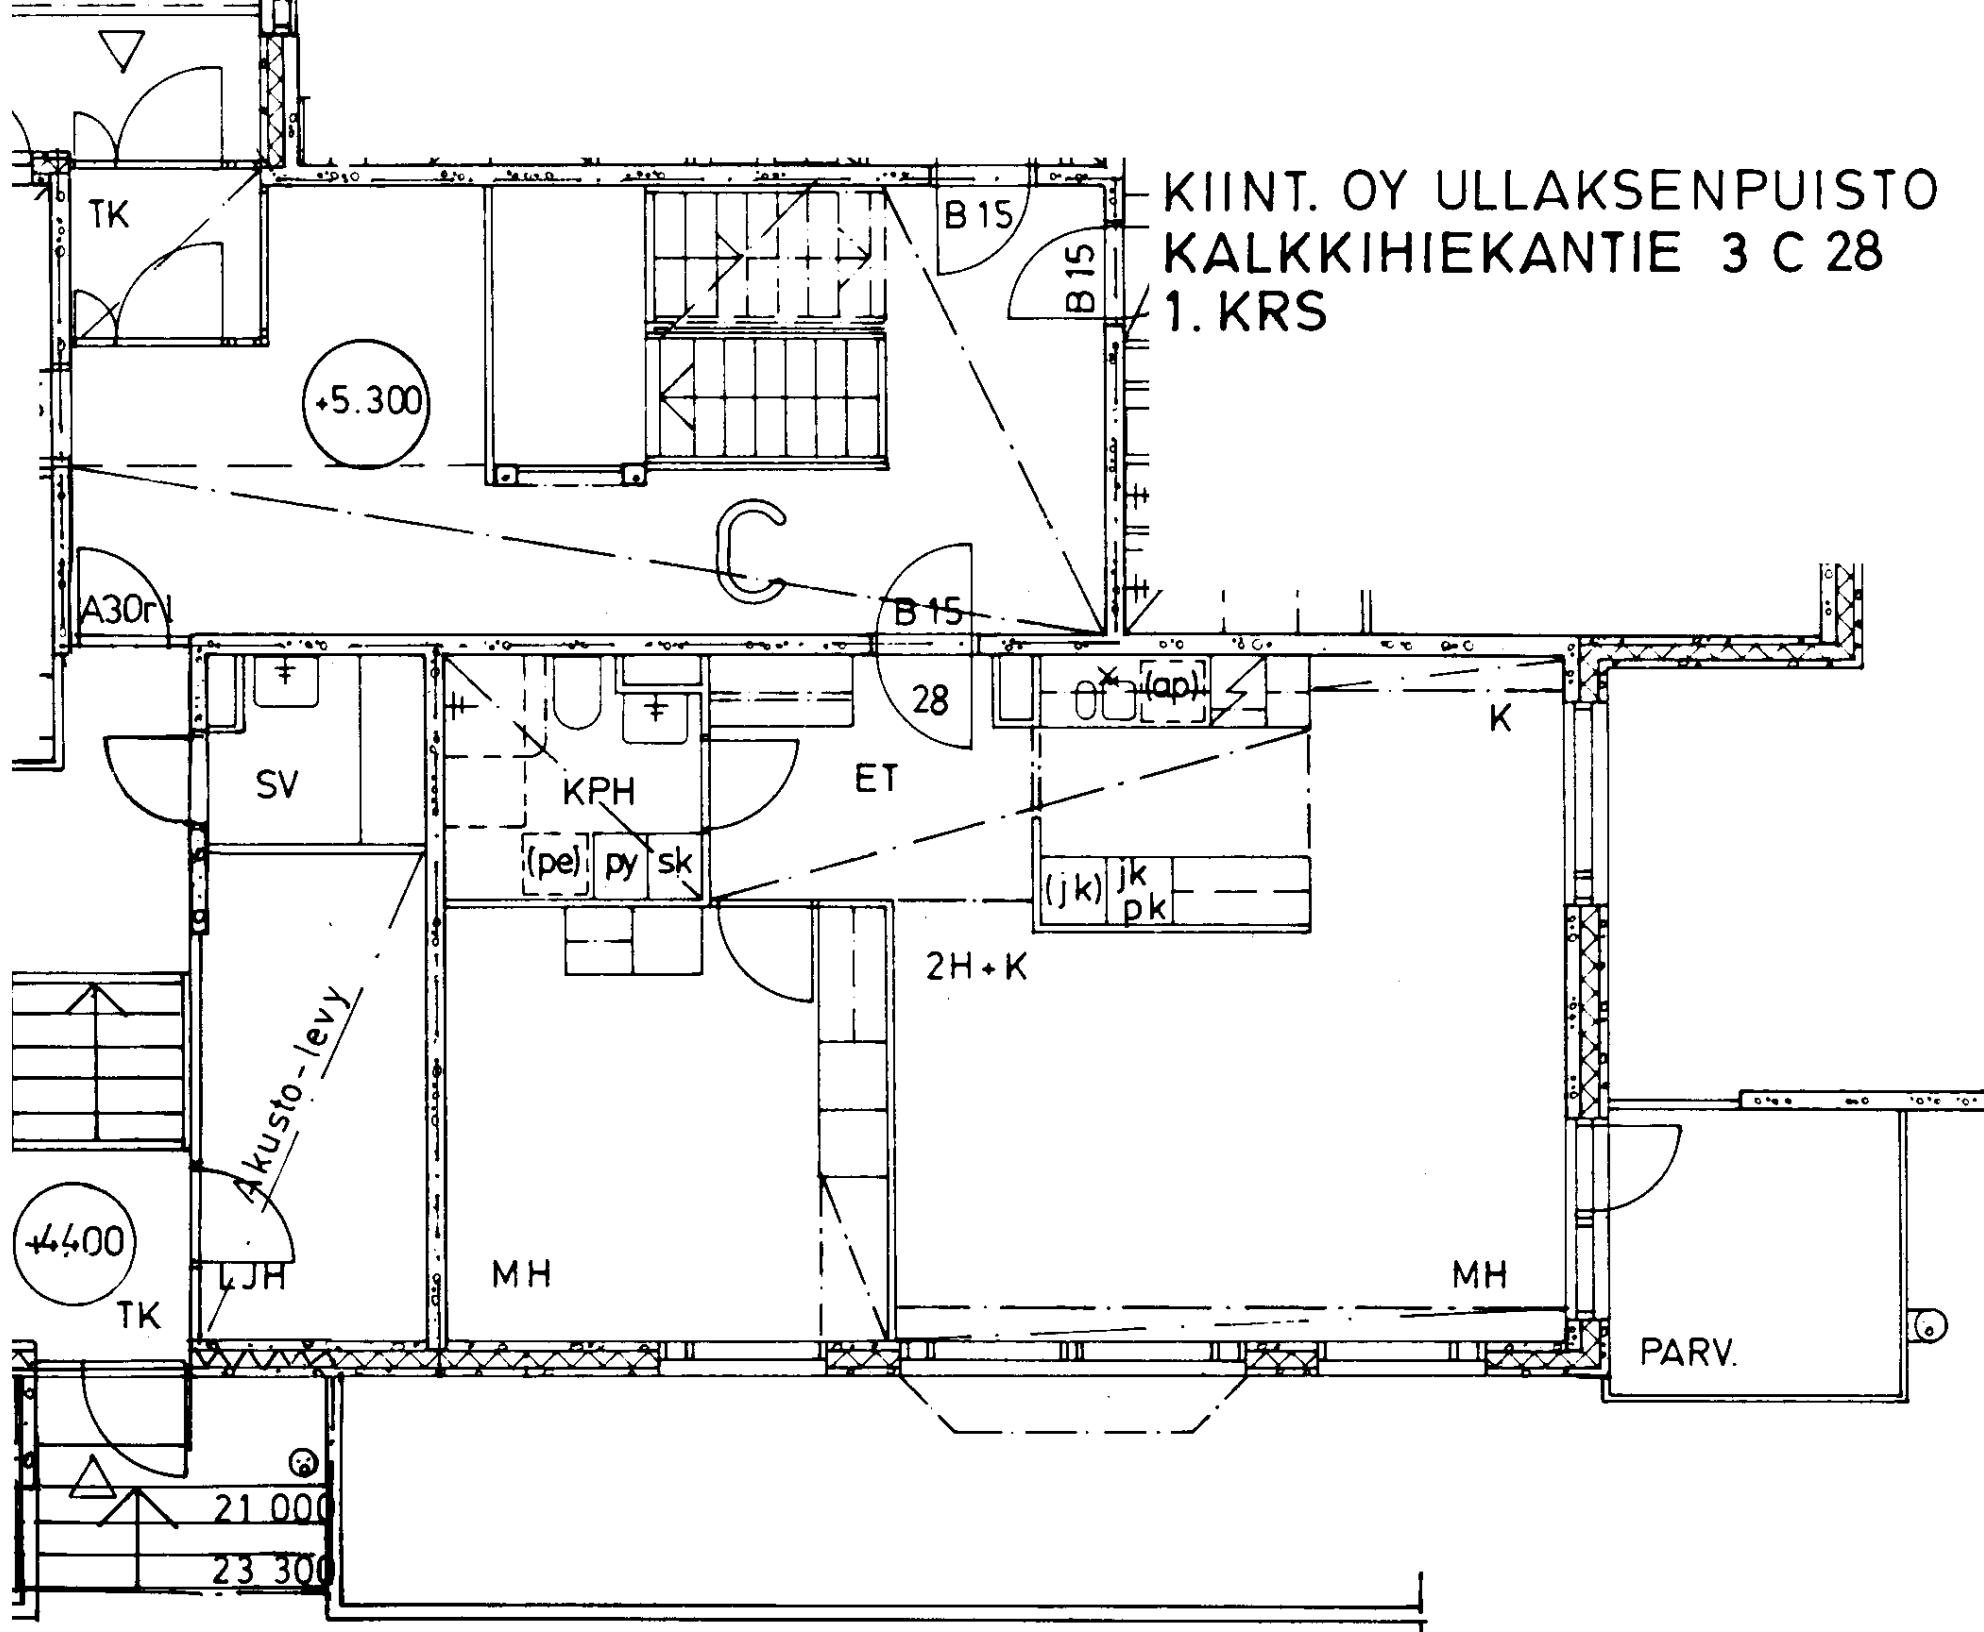

[illegible]